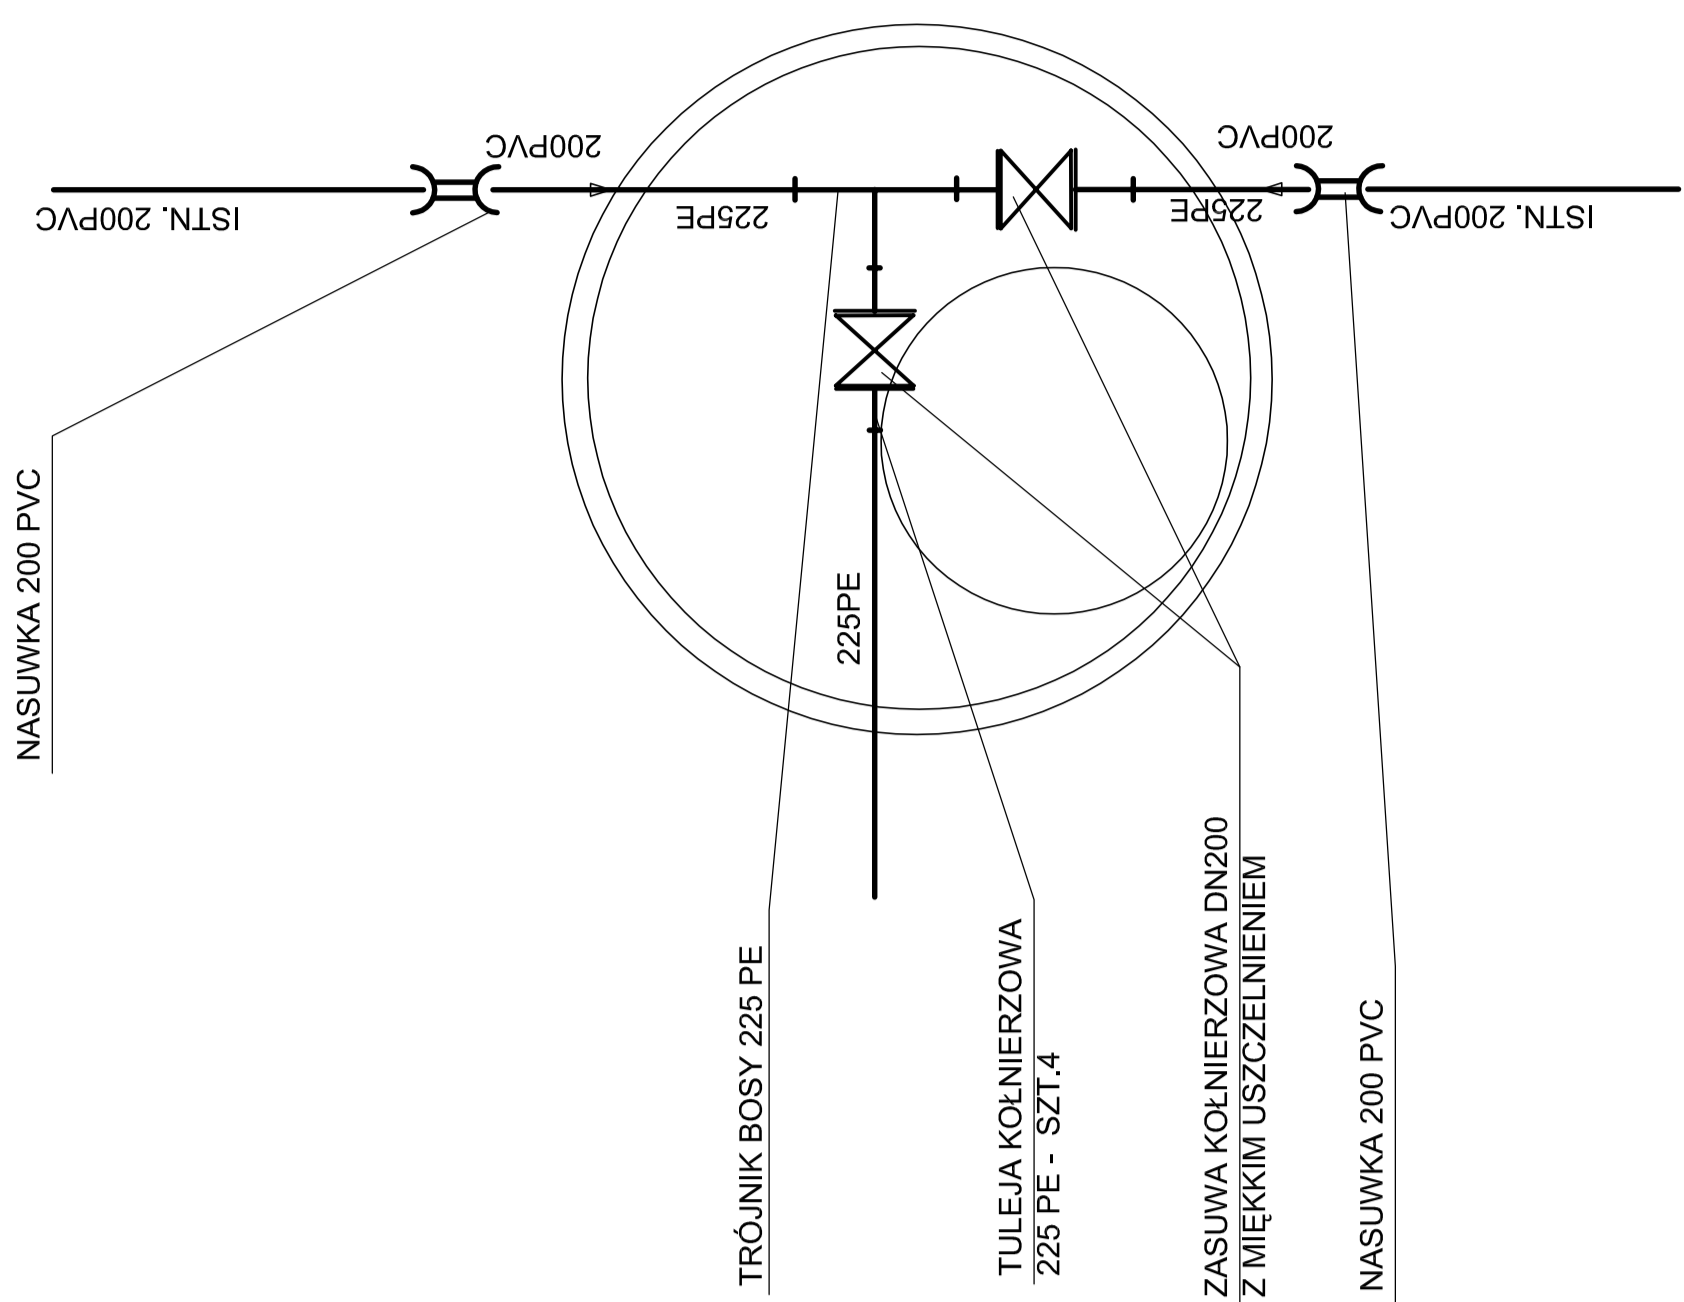
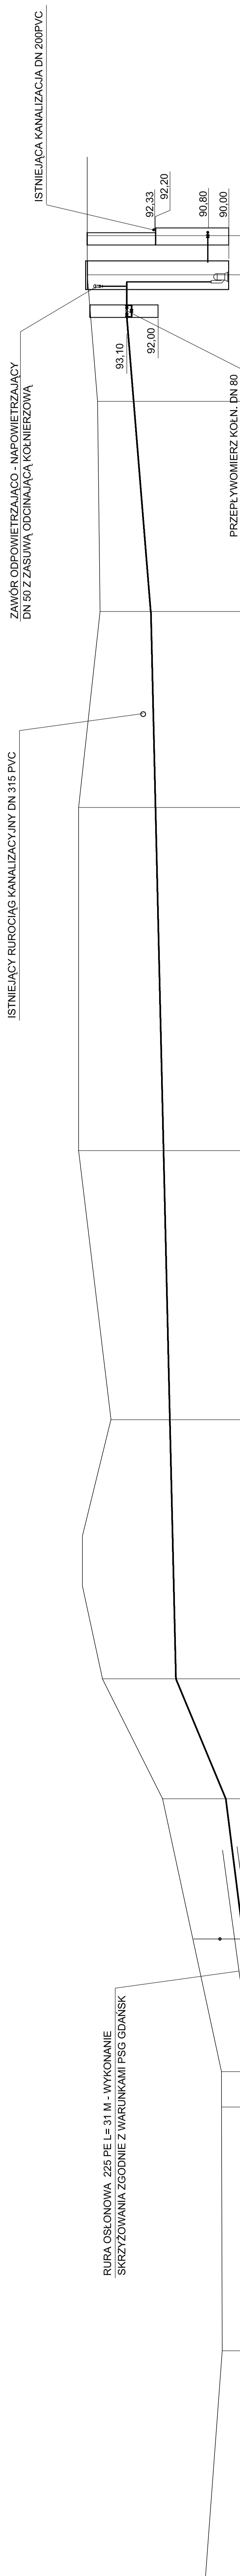


SZCZEGÓŁ KOMORY ZASUW S2

[illegible]

Temat:	Rurociąg łoczny kanalizacji rozwinięcie			Adres:	Gilwa - Bronno
Wzrost:	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. Gilwa Mała			Ulica:	09.2013r
Wiek:	1:100/500	Biuro Techniczne "Unitech" 82-500 Kwidzyn ul. Cicha 6		Stacja:	sanitarna
Opis:		tech. Lucjan Rajkowski		Nr Wz.	15
Przebieg:		tech. Lucjan Rajkowski			